




Sistema di ventilazione attiva dello scarico degli edifici

 studor


alixis

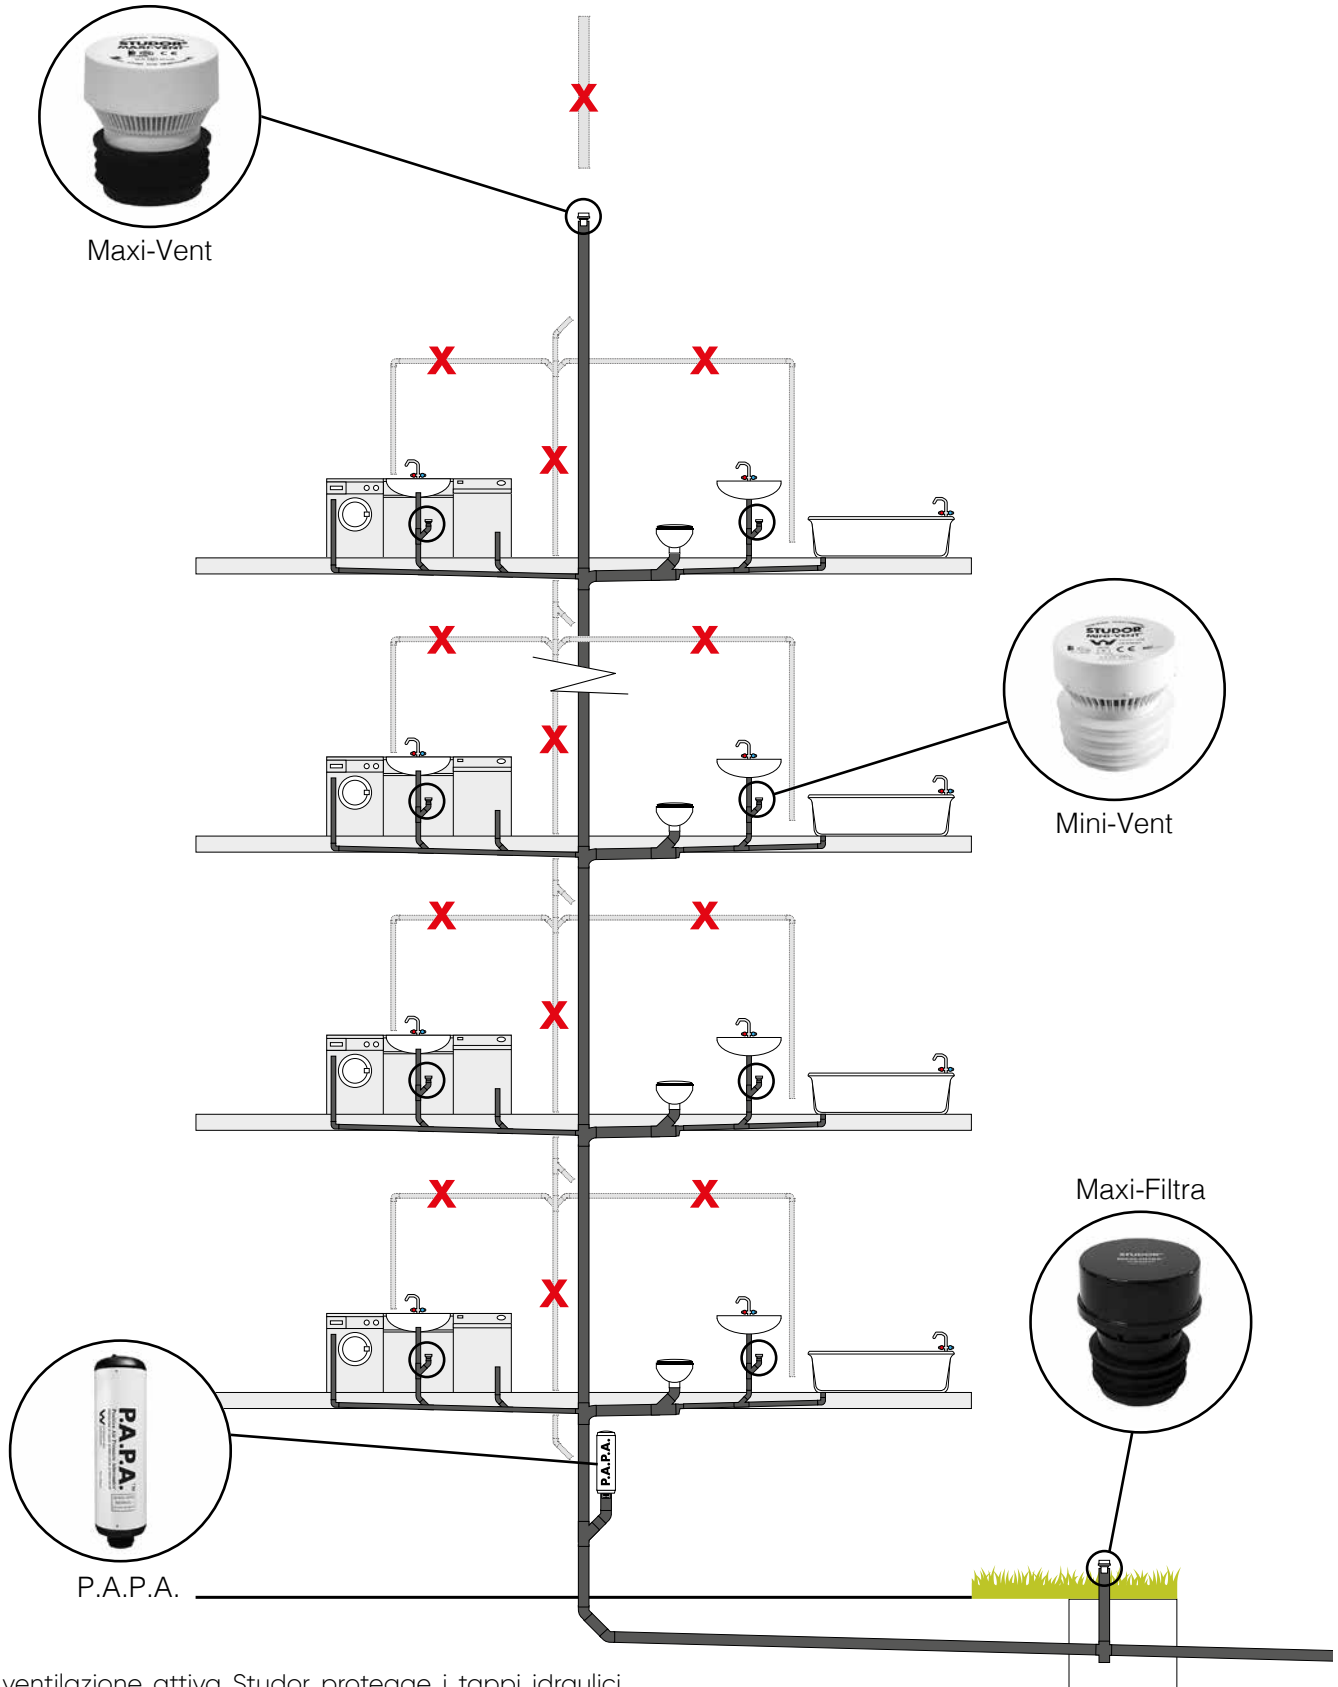

Sistema di ventilazione attiva per limitare le fluttuazioni di pressioni che si verificano nella colonna di scarico



La ventilazione attiva Studor protegge i tappi idraulici dei sifoni ed impedisce il ritorno dei cattivi odori.



Studor Mini Vent con adattatore

DN (mm)	Codice	€/pz			Portata aria	Note
32-40-50-63	ST49018	50,92	1	-	7,5 l/s	

Materiali: corpo e coperchio in ABS; membrana di aerazione in gomma sintetica; adattatore universale in TPE

Limite di temperatura: da -20°C a +60°C (CE)

Pressione minima per apertura: -70 Pa (-0,010 PSI)



Tenuta d'aria in colonna: 10.000 Pa (1m H₂O) a 0 Pa o maggiore

Capacità di flusso di aria: 7,5 l/s a 250 Pa

Certificazione: EN 12380



Studor Maxi Vent con adattatore

DN (mm)	Codice	€/pz			Portata aria	Note
75-90-100-110	ST49112	84,87	1	-	32 l/s	

Materiali: corpo e coperchio in ABS; connettore in gomma; adattatore universale in TPE

Limite di temperatura: da -40°C a +60°C (CE)

Pressione minima per apertura: -70 Pa (-0,010 PSI)



Tenuta d'aria in colonna: 10.000 Pa (1m H₂O) a 0 Pa o maggiore

Capacità di flusso di aria: 32 l/s a 250 Pa

Certificazione: EN 12380



Studor Maxi Filtra con filtro al carbone attivo

DN (mm)	Codice	€/pz			Note
75-90-100-110	STU0190	74,26	1	-	Filtro carbone attivo

Materiali: corpo e coperchio in ABS; connettore in gomma;



adattatore universale in TPE; filtro al carbone attivo

Limite di temperatura: da -20°C a +60°C (CE)

Portata in base alla pressione: 100 Pa 2 l/s; 250 Pa 5 l/s; 500 Pa 8 l/s;



Studor P.A.P.A.

DN (mm)	Codice	€/pz			Capacità aria	Note
75-90-100-110	STU6160	869,94	1	-	3,785 l/s	

Materiali: corpo in ABS; contenitore interno in Isoprene; connettore in gomma

Capacità volume: 1 unità: 3,785 litri; 2 unità: 7,570 litri; 3 unità: 11,355 litri; 4 unità: 15,140 litri

Range temperatura: -20°C a +60°C; -40°F a +150°F

Pressione Massima: 10.000 Pa (1m H₂O) a 0 Pa o maggiore

Installazione e raccomandazioni:

5-10 piani: una unità alla base dell'edificio

11-15 piani: una unità alla base, più una seconda unità a metà dell'edificio

16-25 piani: una unità alla base, una seconda unità al 5 piano, una terza unità a metà tra il 5 piano e l'ultimo piano dell'edificio

26-50 piani: due unità in serie alla base, una singola unità ogni 5 piani partendo dal 5° piano fino al 25° piano, successivamente ogni 10 piani fino ad arrivare in cima all'edificio

51+ piani: chiedere informazioni all'ufficio tecnico Redi

